

СОГЛАСОВАНО  
Зам. главы Вышневолоцкого  
городского округа Тверской области

С.Б.Богданов  
2023 г.




Утверждаю  
Директор Вышневолоцкого филиала  
ООО "Теплосеть"

А.В. Коробицын  
2023 г.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК  
для котельных Вышневолоцкого филиала ООО "Теплосеть"

t сет.воды.

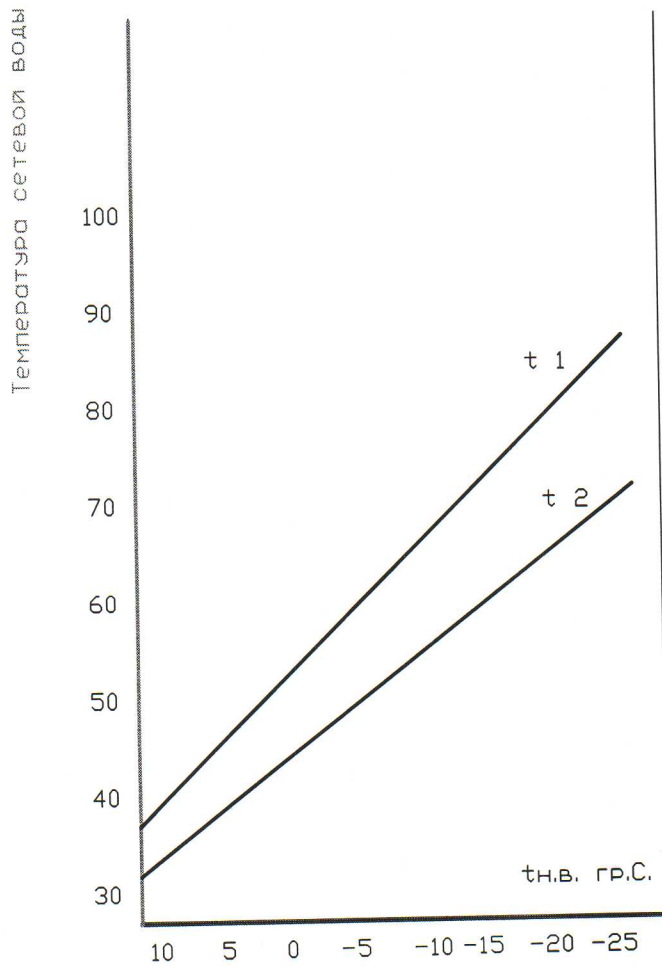

Температура наружного воздуха

Температура наружного воздуха	t1	t2
10	37,5	31,7
9	39,5	33,5
8	41,2	34,9
7	43,1	36,4
6	45	37,8
5	46,9	39,2
4	48,5	40,4
3	50,1	41,5
2	51,9	42,7
1	52,7	43,8
0	55,5	44,9
-1	57,4	46,2
-2	59,1	47,3
-3	60,61	48,4
-4	62,5	49,6
-5	64,1	50,6
-6	65,6	51,6
-7	67,2	52,6
-8	68,8	53,6
-9	70,3	54,6
-10	71,8	55,6
-11	73,6	56,6
-12	75,2	57,7
-13	76,7	58,7
-14	78,3	59,7
-15	79,9	60,7
-16	81,4	61,6
-17	83,1	62,5
-18	84,6	63,5
-19	86,1	64,4
-20	87,9	65,3
-21	89,2	66,3
-22	90,6	67,2
-23	92,1	68,1
-24	93,6	69,1
-25	95	70

Начальник ПТО

О.В.Пантюшкина