

СОГЛАСОВАНО
Глава Вышневолоцкого городского округа Тверской области

Н.П.Ращина

2022 г.


Директор

Вышневолоцкого филиала
ООО «Теплосеть»
Филиал
А.В. Каробицын

2022 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
для котельных Вышневолоцкого филиала ООО «Теплосеть»
отопительный сезон 2022 - 2023 г.г

t сет.воды.

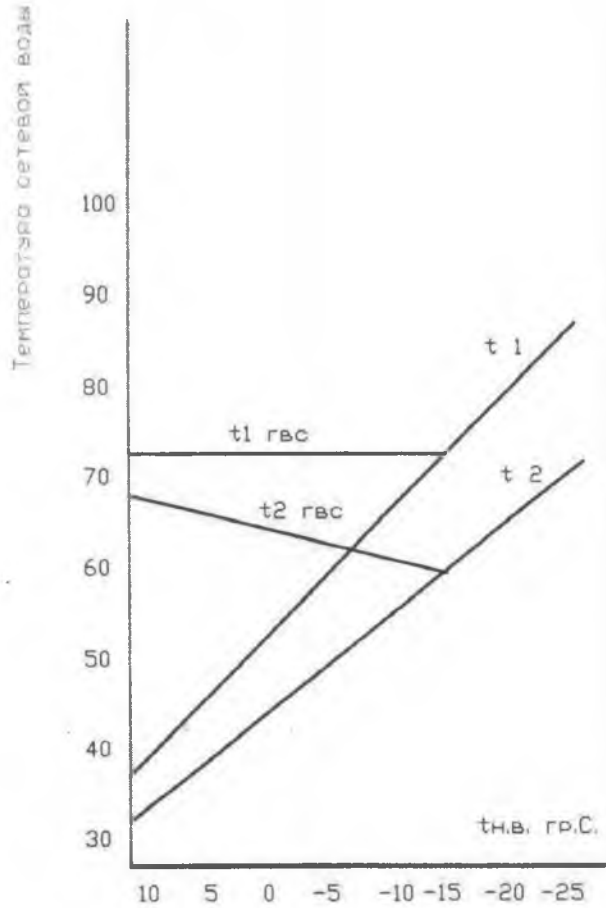

Температура наружного воздуха

Температура наружного воздуха	отопление		горячее водоснабжение	
	t1	t2	tr.в.1	tr.в.2
10	37,5	31,7	70	65,2
9	39,5	33,5	70	64,6
8	41,2	34,9	70	64
7	43,1	36,4	70	63,5
6	45	37,8	70	62,9
5	46,9	39,2	70	62,5
4	48,5	40,4	70	61,7
3	50,1	41,5	70	61,2
2	51,9	42,7	70	60,6
1	52,7	43,8	70	60
0	55,5	44,9	70	59,5
-1	57,4	46,2	70	58,8
-2	59,1	47,3	70	58,2
-3	60,6	48,4	70	57,6
-4	62,5	49,6	70	57
-5	64,1	50,6	70	56,5
-6	65,6	51,6	70	55,9
-7	67,2	52,6	70	55,2
-8	68,8	53,6	70	54,6
-9	70,3	54,6	70,3	54,6
-10	71,8	55,6	71,8	55,6
-11	73,6	56,6	73,6	56,6
-12	75,2	57,7	75,2	57,7
-13	76,7	58,7	76,7	58,7
-14	78,3	59,7	78,3	59,7
-15	79,9	60,7	79,9	60,7
-16	81,4	61,6	81,4	61,6
-17	83,1	62,5	83,1	62,5
-18	84,6	63,5	84,6	63,5
-19	86,1	64,4	86,1	64,4
-20	87,9	65,3	87,9	65,3
-21	89,2	66,3	89,2	66,3
-22	90,6	67,2	90,6	67,2
-23	92,1	68,1	92,1	68,1
-24	93,6	69,1	93,6	69,1
-25	95	70	95	70

Начальник ПТО

О.В.Пантюшкина